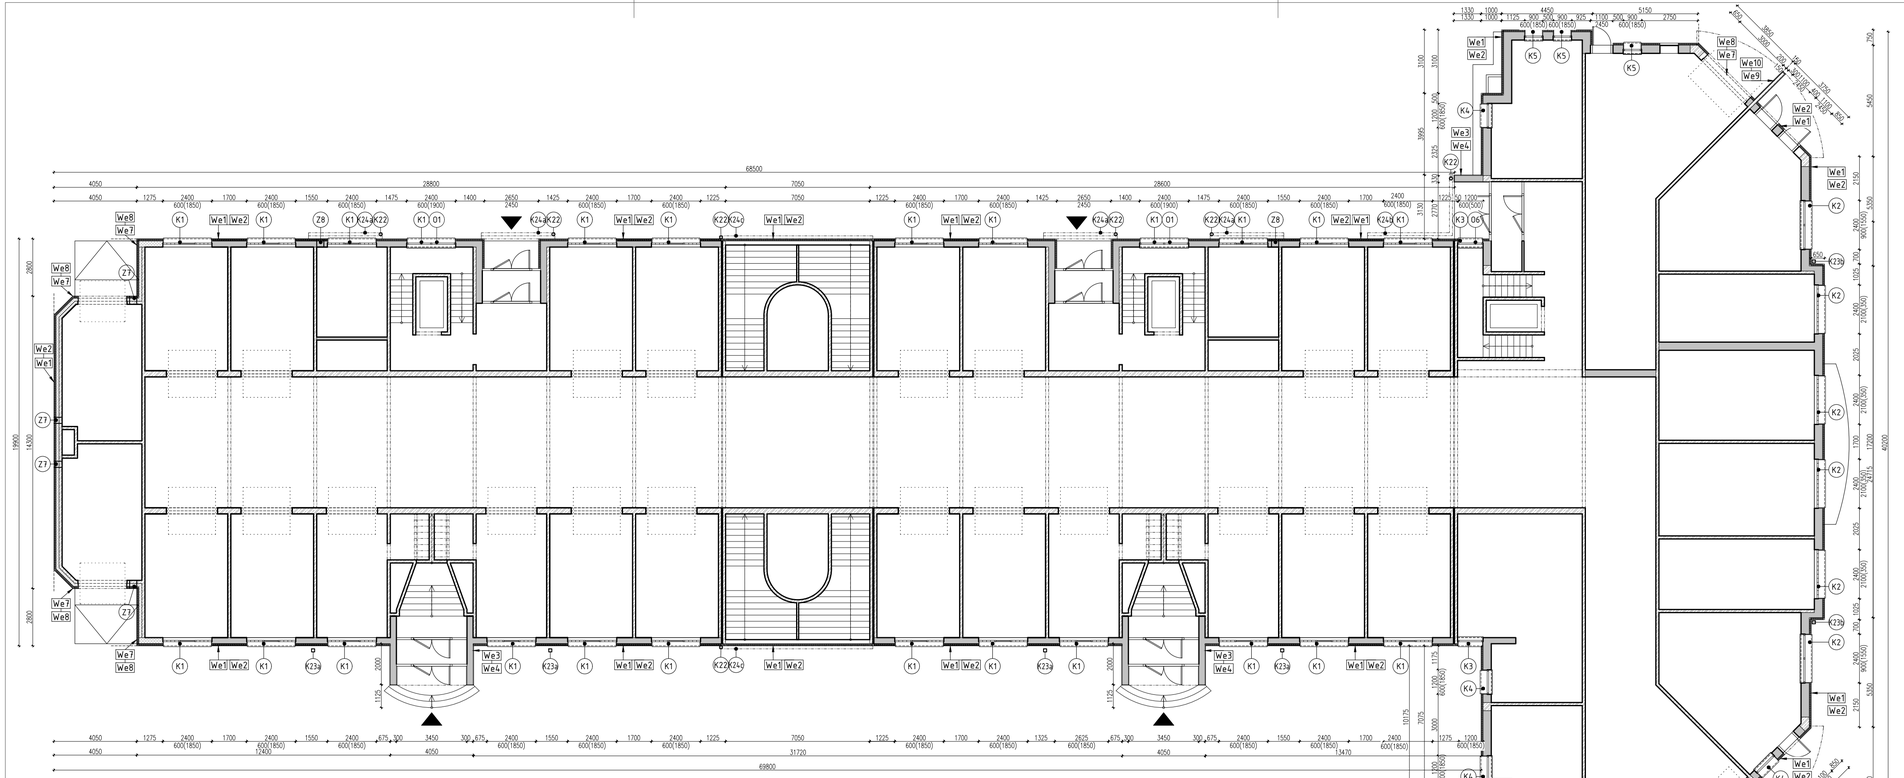

PÔDORYS 1.N.P.

LEGENDA NAVRHOVANÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- W/F/C — VIĎ VÝPIS NAVRHOVANÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- 0.. — NAVRHOVANÉ VÝPLNE OTVOROV - VIĎ VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV
- Z.. — NAVRHOVANÉ ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE - VIĎ VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV
- K.. — NAVRHOVANÉ KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE - VIĎ VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

LEGENDA MATERIÁLOV

- NOSNÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - TEHLOVÉ VÝPLŇOVÉ MURIVO - HR. 300 mm, 400 mm
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - TEHLOVÉ MURIVO Z PLNÝCH TEHÁL, MRAZUVZDORNÉ
- VNÚTORNÉ NENOSNÉ PRIEČKY - TEHLOVÉ MURIVO - HR. 150 mm
- JESTV. TEPELNÁ IZOLÁCIA - KRUPIZOL
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (KZS) - MINERÁLNA VLNA - HR. 100 mm

POZNÁMKY PRE ZHOTOVITEĽOV (DODÁVATELOV) JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ STAVBY :

- VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOČATÍM PRÁC PREMERAŤ NA STAVBE, ROZDIELY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM A HIP. EŠTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU
- VŠETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁC ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM PRÍSL. PROFESIE, VRÁTANE HIP STAVBY
- VŠETKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY, FAREBNÉ ODTIENE, VRÁTANE ICH ZMIEN MUSIA BYŤ PRED REALIZÁCIOU ODSÚHLASENÉ PROJEKTANTOM A HIP STAVBY
- DODRŽIAVAŤ VŠETKY PLATNÉ NORMY
- DOKUMENTÁCIA STUPŇA PROJEKT STAVBY NENAHRÁDZA DODÁVATELSKO-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU, TÁ MUSÍ BYŤ VRÁTANE DETAILOV PRED VÝROBOU A REALIZÁCIOU PREDLOŽENÁ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI A HIP STAVBY. TÁTO DOKUMENTÁCIA MUSÍ BYŤ POD FIREMNOU HLAVIČKOU DODÁVATELA SPRACOVANÁ S PRÍSLUŠNÝM AUTORIZAČNÝM OSVEDČENÍM.
- ROZMERY VÝPLNÍ OTVOROV SÚ PREVZATÉ Z PD POSKYTNUTEJ VLASTNÍKMI A Z ÚDAJOV VLASTNÍKOV. PRED REALIZÁCIOU NUTNÉ ZAMERAŤ!

POZNÁMKY:

- VŠETKY VETRACIE MRIEŽKY KONČIACE NA PÔVODNEJ FASÁDE JE POTREBNÉ NADSTAVIŤ A UKONČIŤ NA VONKAJŠEJ STRANE NOVEJ FASÁDY.
- PRED ZATEPLOVANÍM JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ VŠETKY CUDZIE TELESÁ NA OBJEKTE - SATELITY, SUŠIČE PRÁDLA, KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY, ANTÉNY A PODOBNE.
- PRED ZATEPLOVANÍM JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ PÔVODNÝ BLESKOZVOD
- PRED ZATEPLOVANÍM JE POTREBNÉ PREKONTROLOVAŤ FASÁDNE PLOCHY, ZISTIŤ ICH SKUTKOVÝ STAV, OTĽCŤ ODUTÉ ČASTI, VYROVNAŤ, ODSTRÁNIŤ STARÉ DISPERZNÉ NÁTERY A NÁSTREKY, MINIMÁLNE VŠAK ROZRUŠIŤ ICH POVRCH MURÁRSKYM KLADIVOM. VYSPRÁVKY ROBIŤ POLYMÉRCEMENTOVOU MALTOU.
- PODKLAD MUSÍ BYŤ SUCHÝ, PEVNÝ OČISTENÝ, VOĽNE ODDELITEĽNÉ ČASTI MURIVA A OMIETOK MUSIA BYŤ ODSTRÁNENÉ. FASÁDU JE POTREBNÉ UMYŤ A OPLÁCHNUŤ TLAKOVOU VODOU A OŠETRIŤ VHODNÝM PENETRAČNÝM NÁTEROM
- ZATEPLOVACI SYSTÉM JE NUTNÉ RIEŠIŤ V SYSTÉMOVEJ SKLADBE VRÁTANE VŠETKÝCH DETAILOV A LÍŠT, NAPOJENIA NA OSTATNÉ KONŠTRUKCIE, KTORÝCH SA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DOTÝKA ALEBO KTORÉ ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM PRECHÁDZAJÚ

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

VYPRACOVAL	PROJEKTOVAL	ZODP. RIEŠITEĽ	H.I.P.
ING.ARCH.A.NOVÁKOVÁ	ING.ARCH.R.PORUBEC	ING.ARCH.R.PORUBEC	ING.ARCH.R.PORUBEC

@rchitect spol. s r.o.
Trnavská cesta 102, 821 01 BRATISLAVA

STAVEBNÍK	Vlastníci bytov a n.p. v zast. REESMA s.r.o.,Žižkova 7, 811 02 Bratislava
MIESTO STAVBY	Bebravská 7-9-11, 821 07 Bratislava II
NÁZOV STAVBY	OBNOVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU
OBJEKT	
OBSAH VÝKRESU	PÔDORYS 1.N.P - NOVÝ STAV

STUPEŇ	PSP
DÁTUM	02/2019
MIERKA	1:150
FORMÁT	4 A4
PROFESIA	ARCHITEKTÚRA
POR. Č.	14